既存建物図面
（配置図、平面図、立面図等）

１．交流センター・ふるさとロッジ施設図

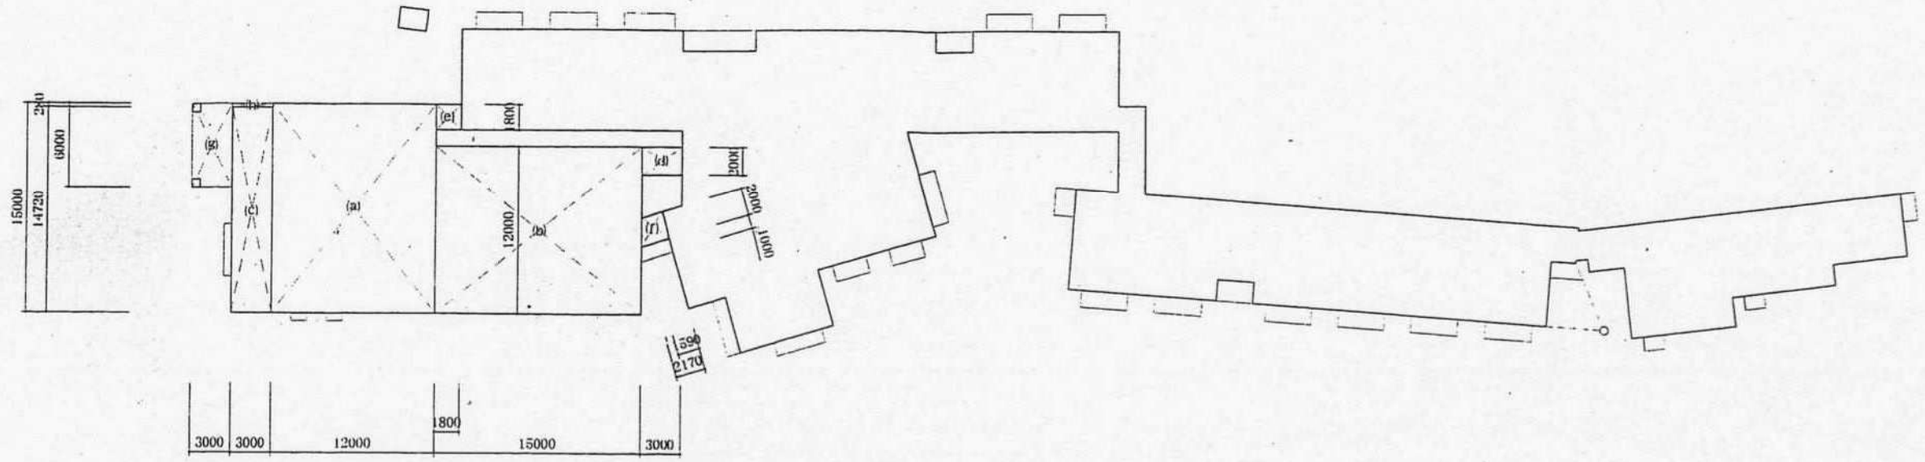

求積図　1：300

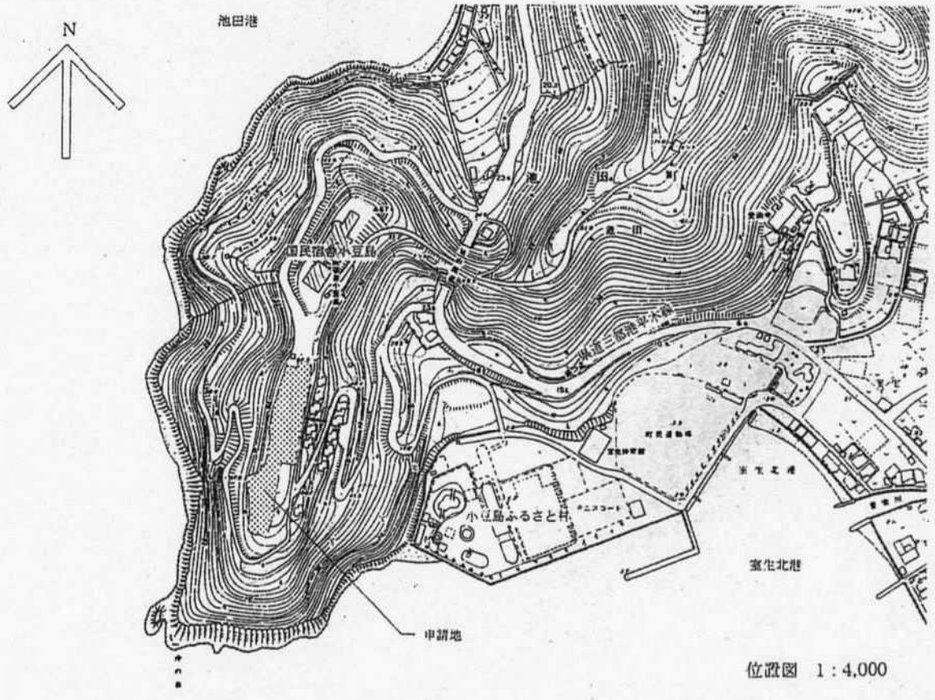

位置図　1：4,000

面積計算表		（単位：㎡）
(a)	12.00×15.00	180.00
(b)	15.00×12.00	180.00
(c)	3.00×14.72	44.16
(d)	3.00×2.00	6.00
(e)	1.80×1.80	3.24
(f)	(2.17+1.59)／2×2.00	3.76
(g)	3.00×6.00	18.00
(h)	3.00×0.28	0.84

面積表		（単位：㎡）
増築建築面積	(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)	436.00
増築延床面積	(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)	417.16

面積表			（単位：㎡）
	既存部分	増築部分	合計
敷地面積			2,323.00
建築面積	993.2	436.00	1,429.20
延床面積	959.16	417.16	1,376.32
建ペイ率			61.53%
容積率			59.25%

竣工図

小豆島町	工事名称 交流センター建築工事	縮尺 1：4,000	図面番号 A-5
	図面名称 位置図、面積表	日付	

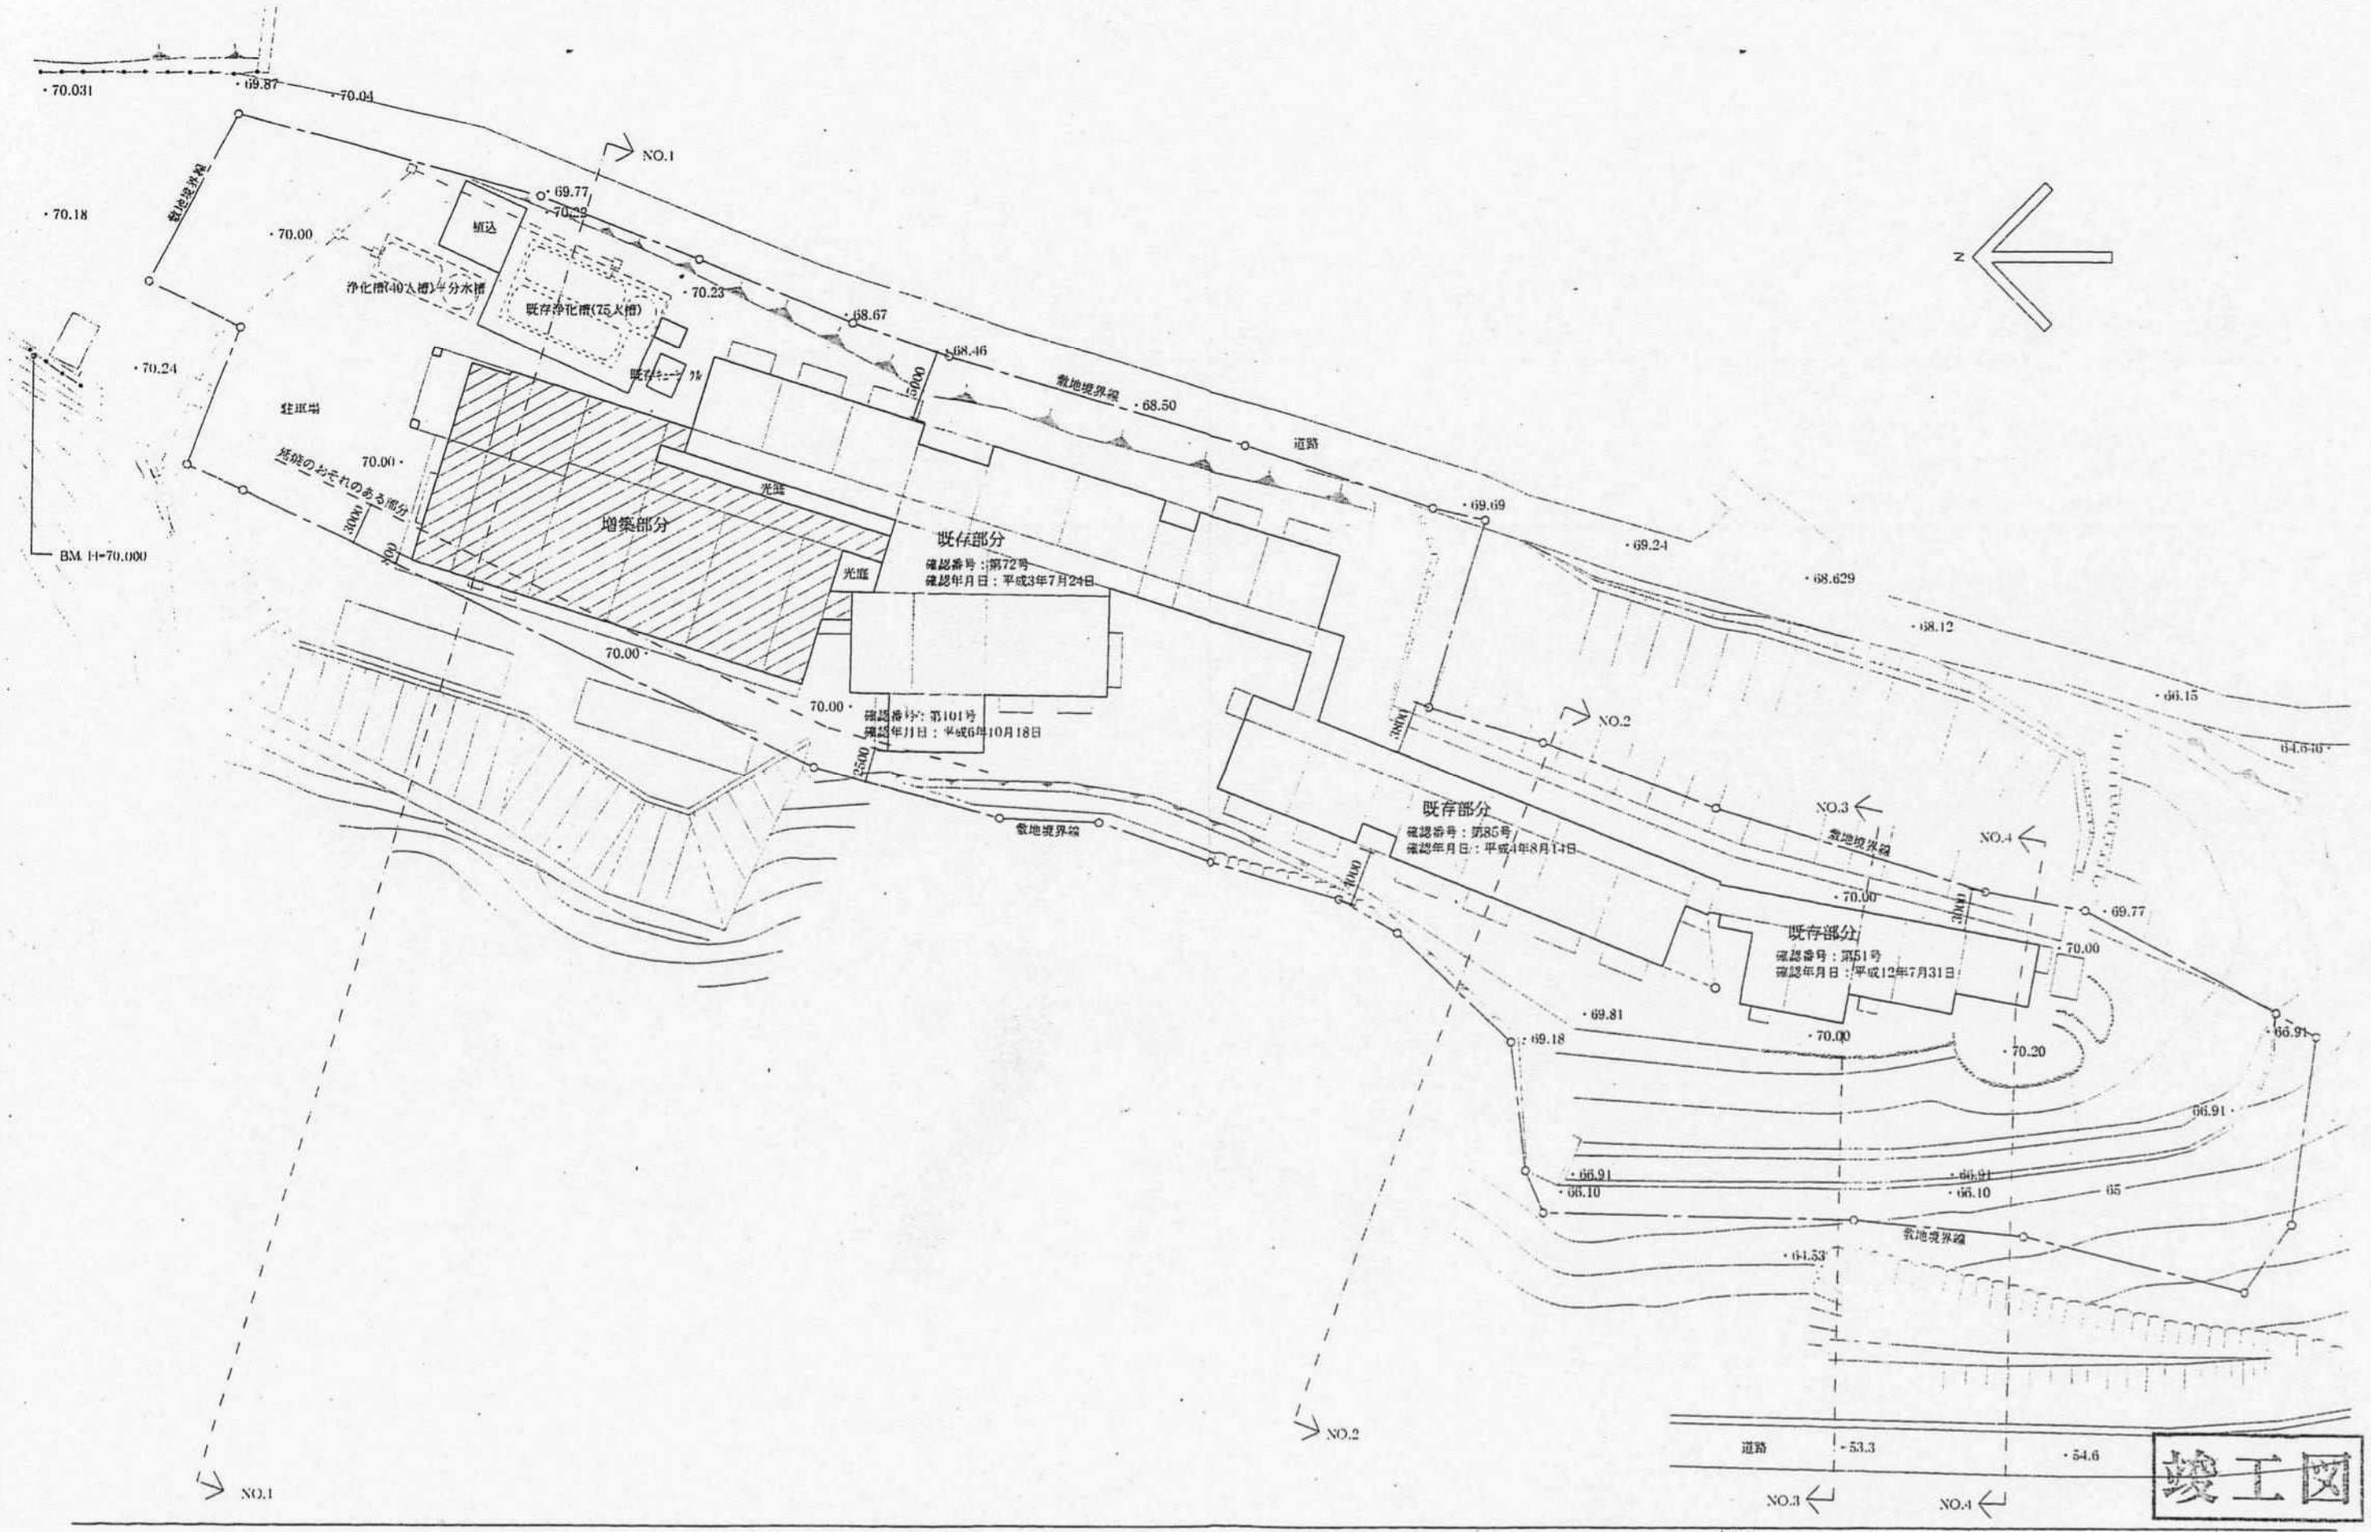

小豆島町	工事名称 交流センター建築工事	縮尺 1：300	図面番号 A-7
	図面名称 配置図	日付	

竣工図

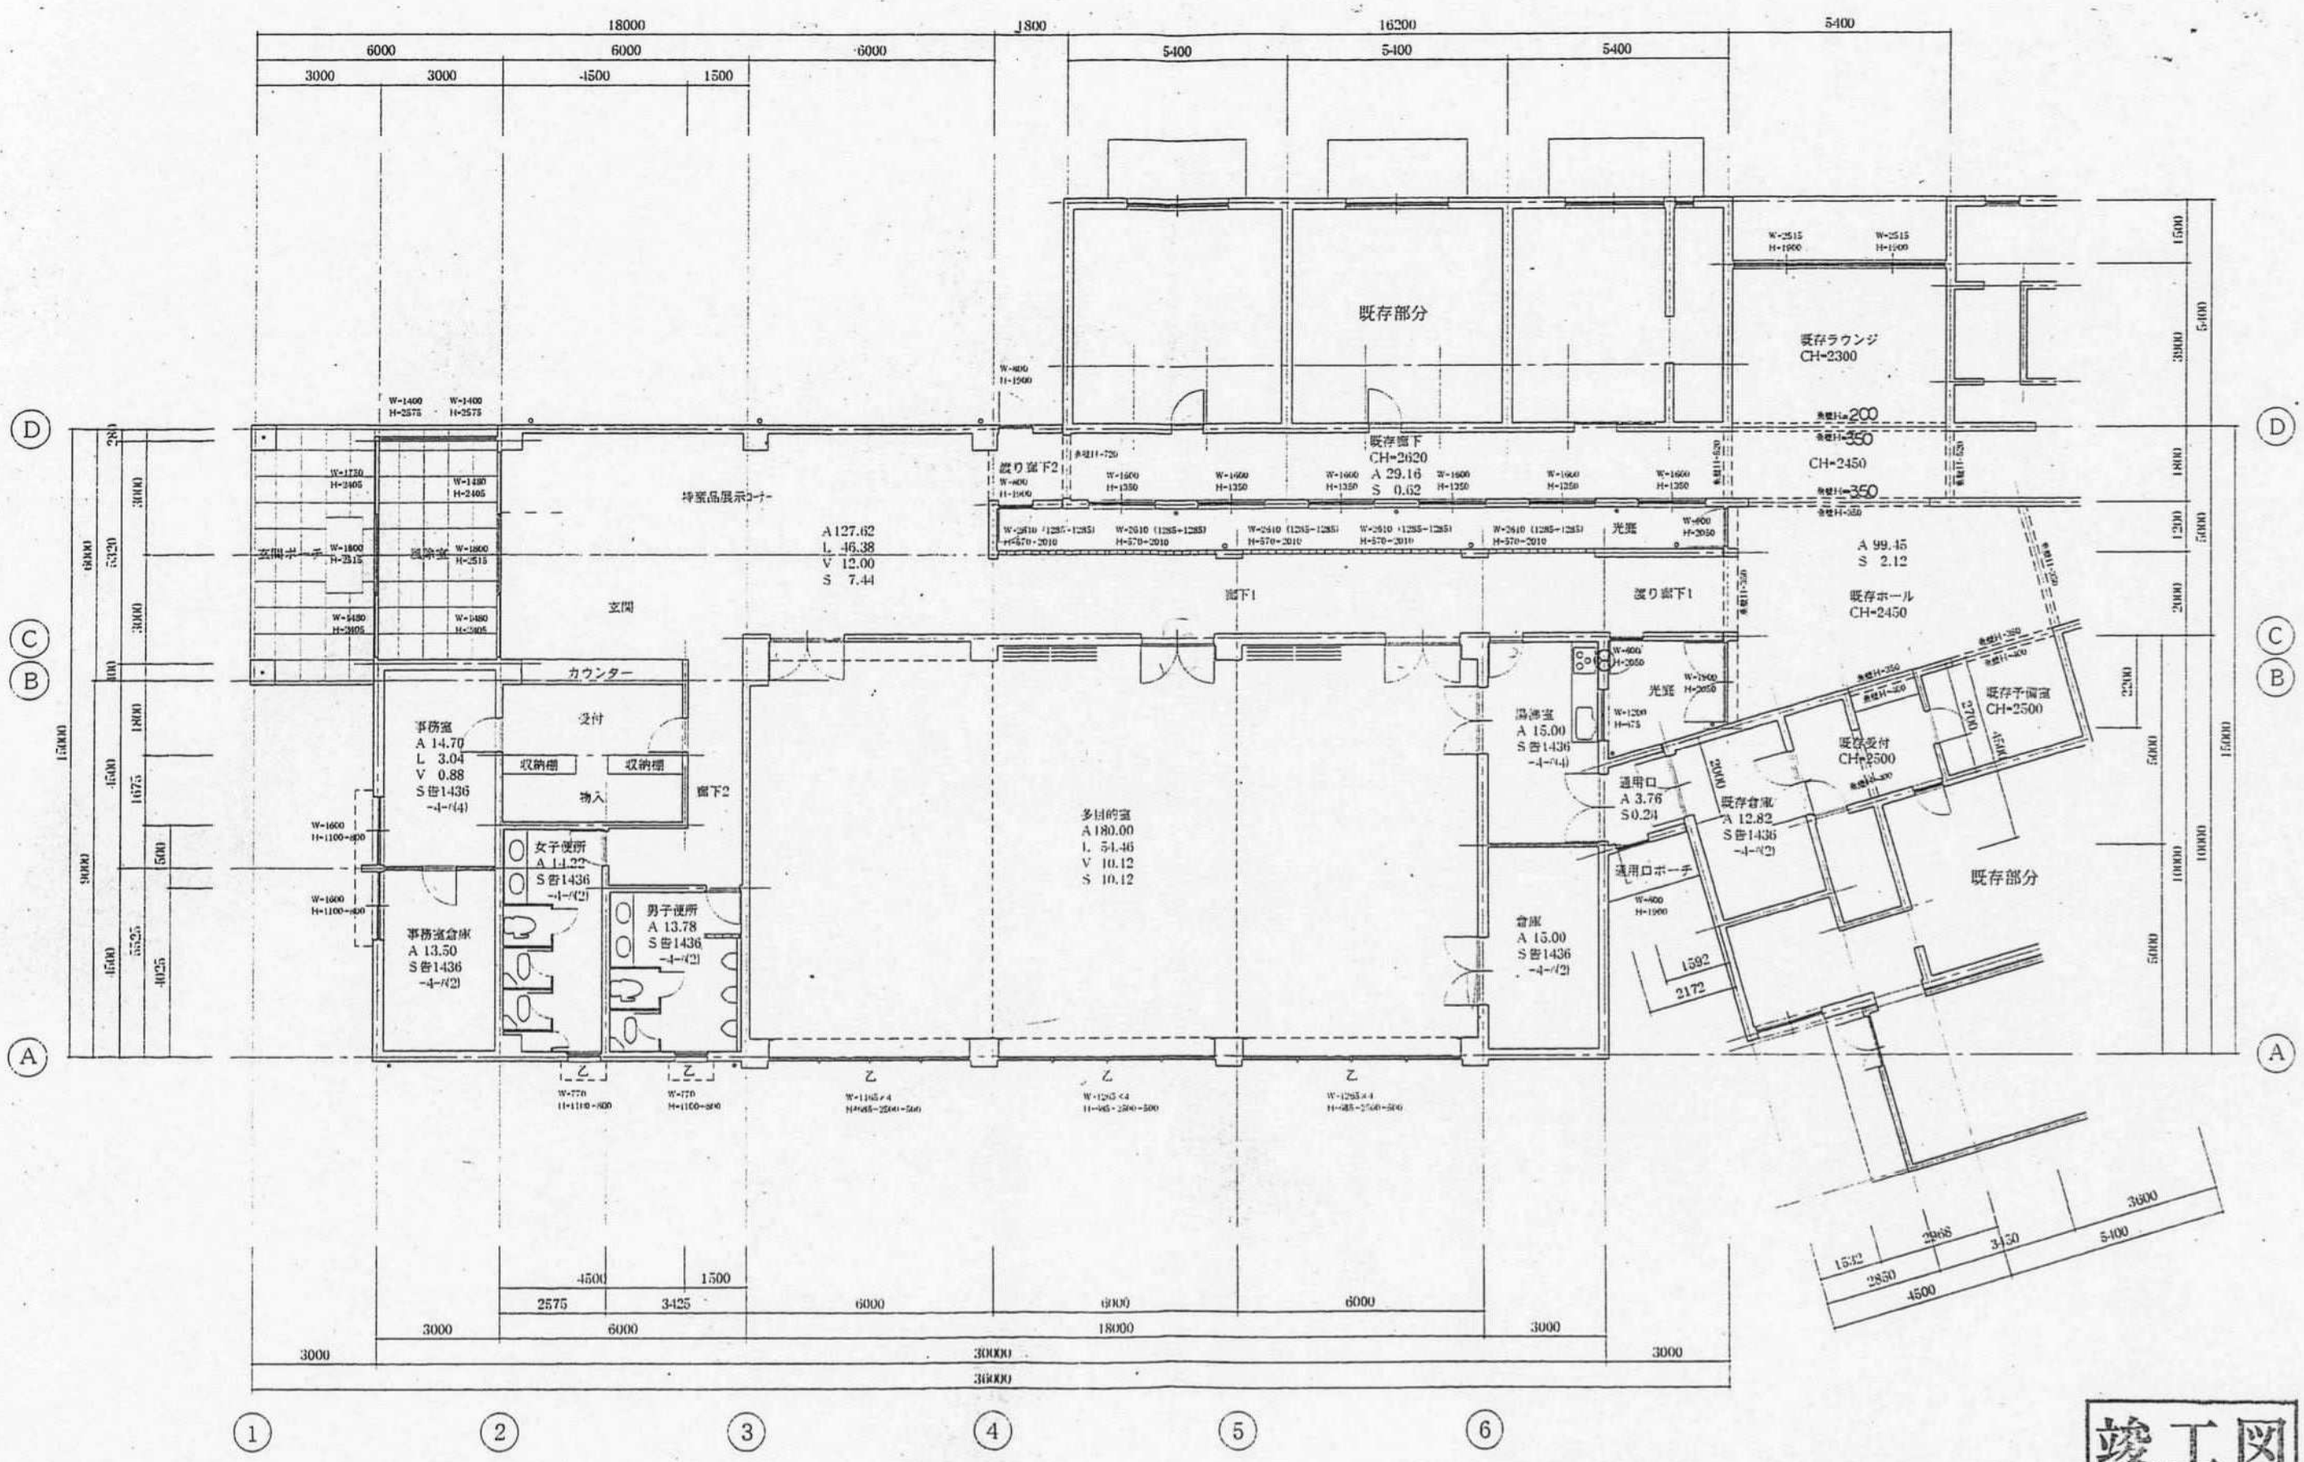

竣工図

凡例
A：居室床面積　S：有効排煙面積
L：有効採光面積
V：有効換気面積
：耐火構造の壁(RC)
：不燃間仕切壁
乙：防火設備（防火戸）
：換気扇、レンジフード
：コーキング位置
：ブラインド

小豆島町

工事名称	交流センター建築工事
図面名称	平面図、凡例
縮尺	1：100
日付	
図面番号	A-11

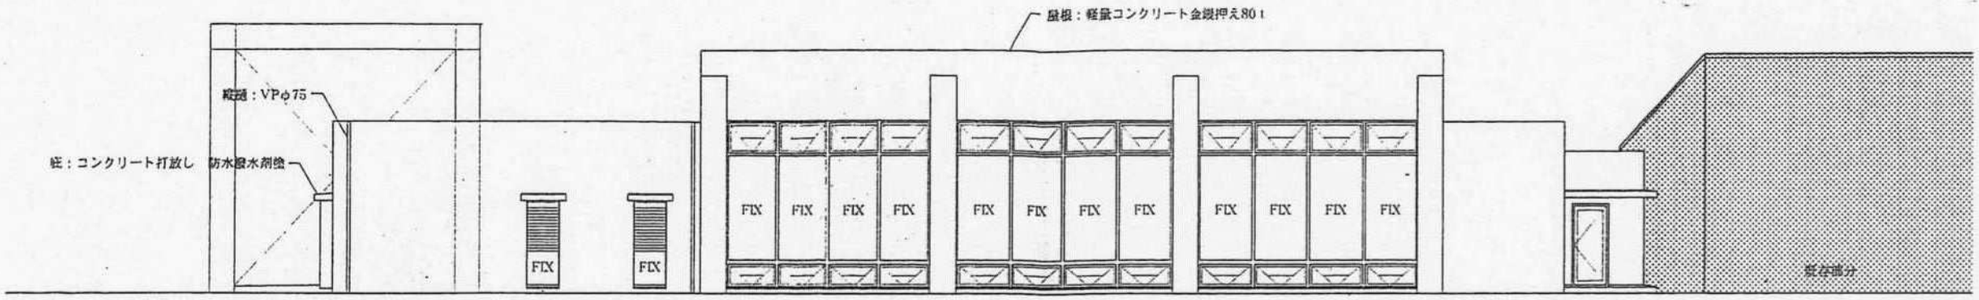

西立面図　1：100

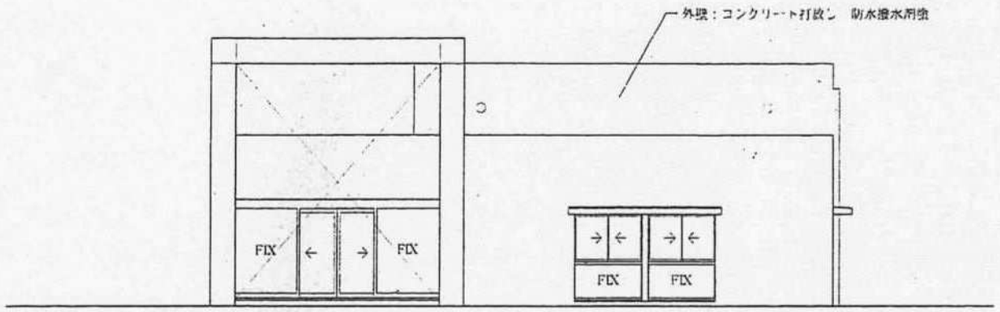

北立面図　1：100

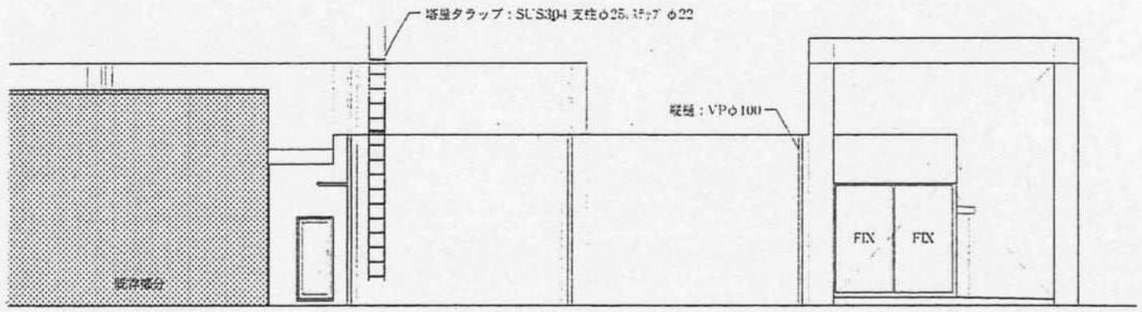

東立面図　1：100

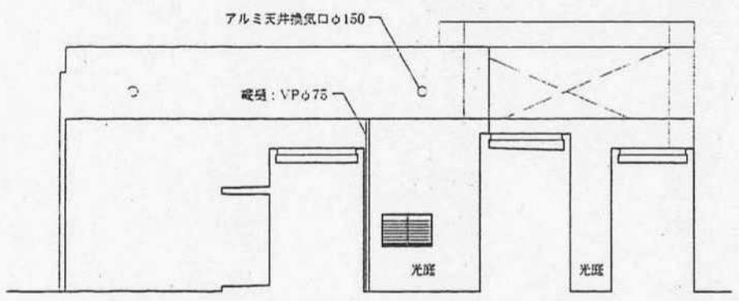

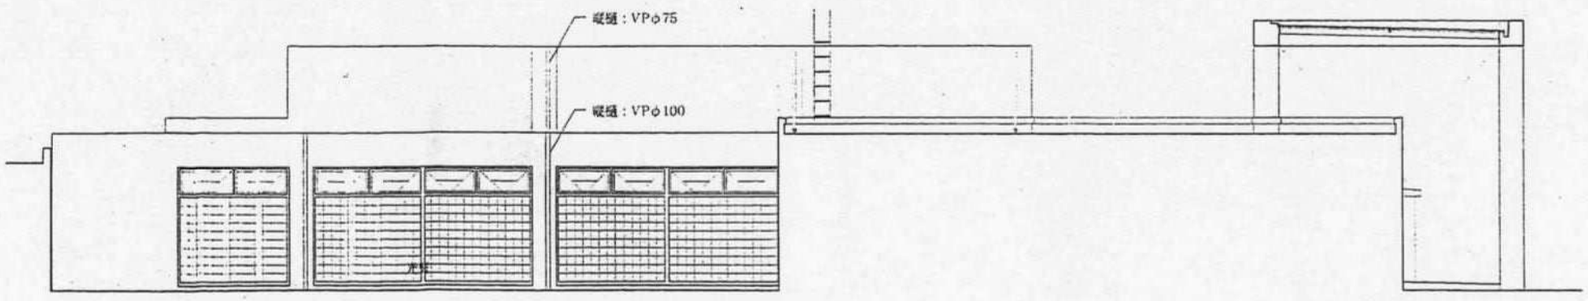

南立面図　1：100

東立面図　1：100

竣工図

小豆島町	工事名称 交流センター建築工事	縮尺 1：100	図面番号 A-12
	図面名称 立面図	日付	

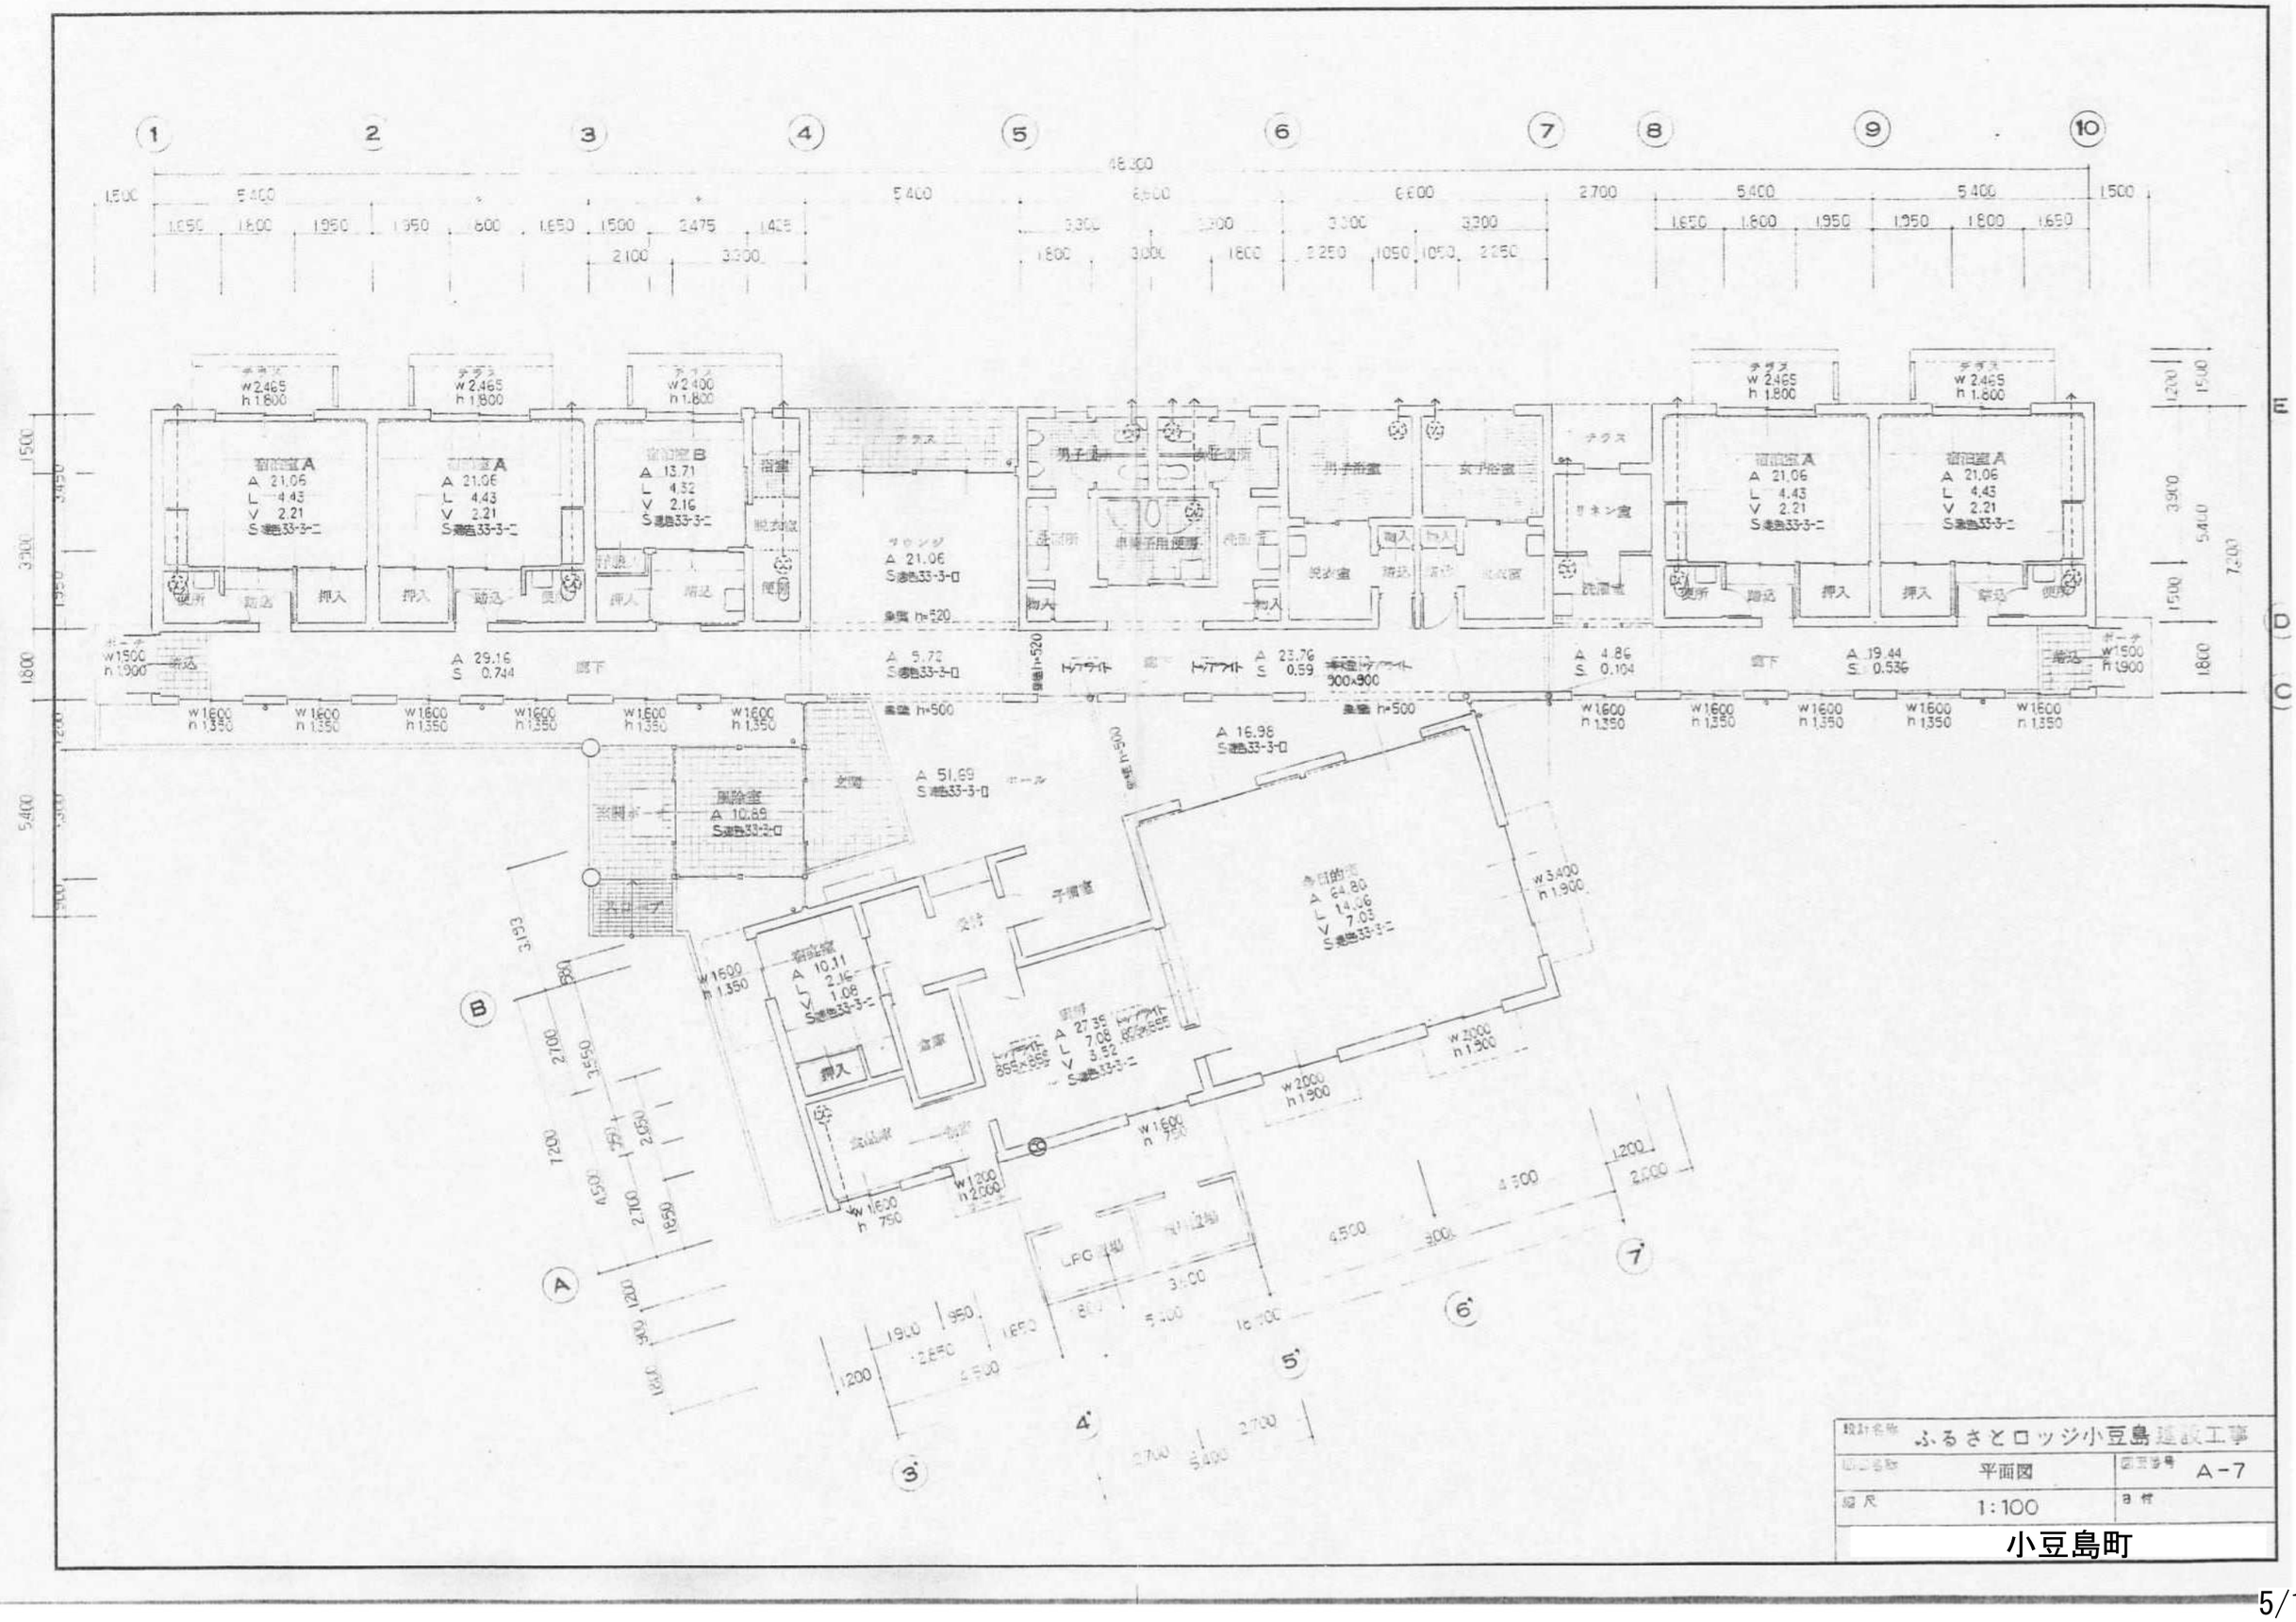

設計名称	ふるさとロッジ小豆島建設工事	
図面名称	平面図	図面番号 A-7
縮尺	1:100	B 付

小豆島町

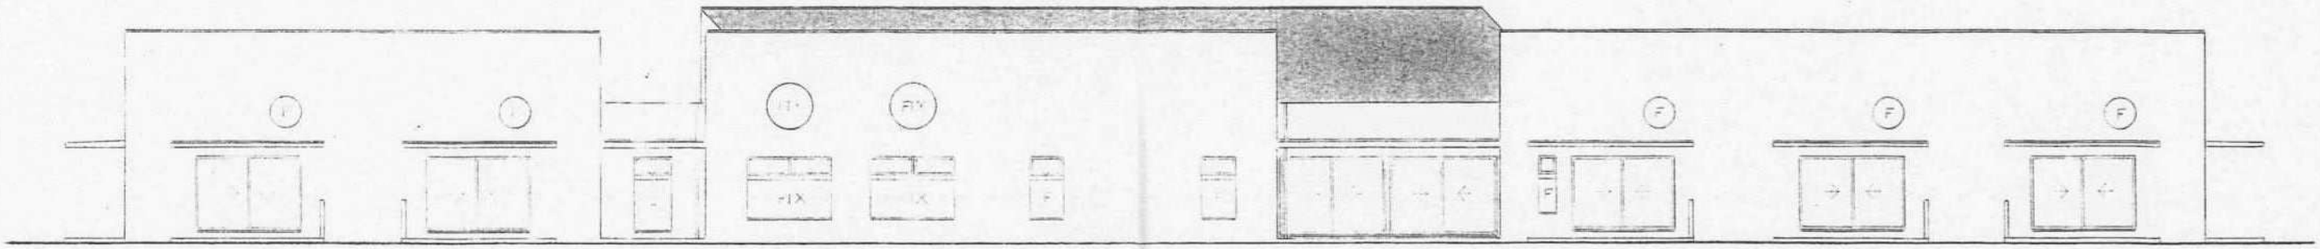

東立面図

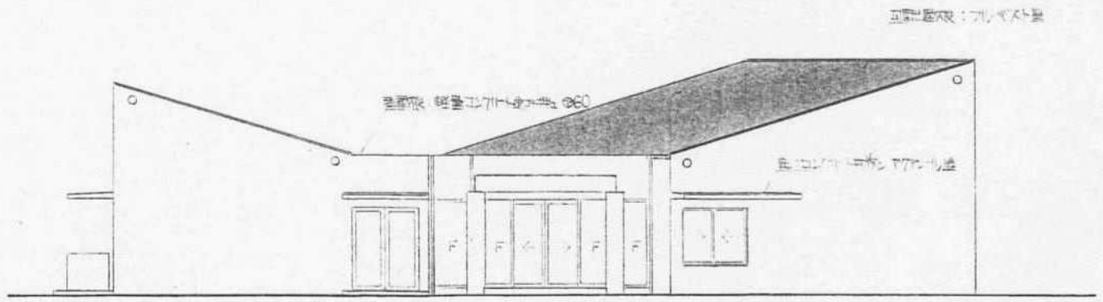

北立面図

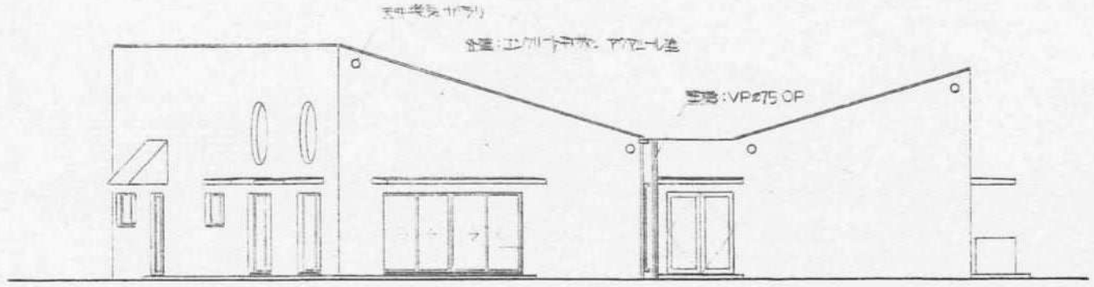

南立面図

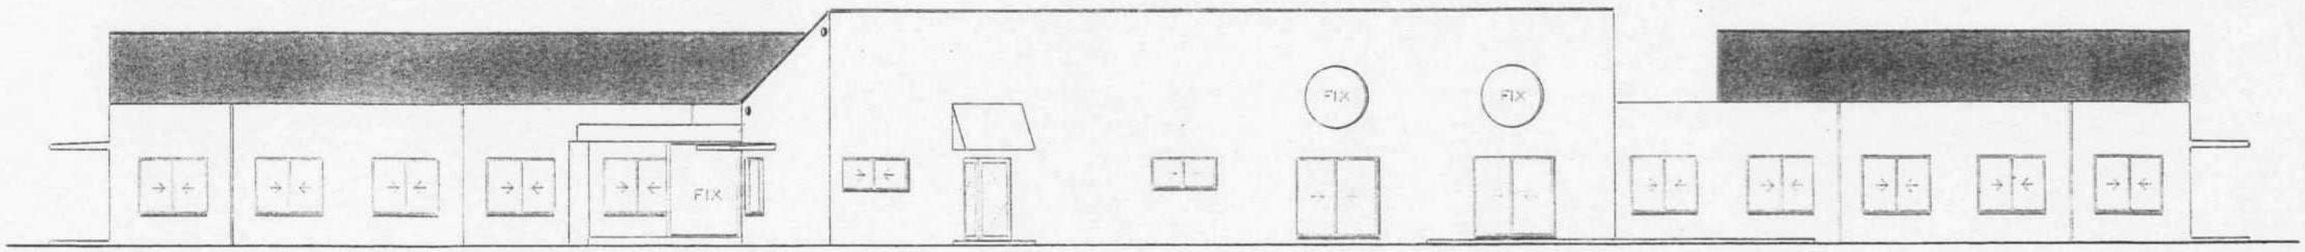

西立面図

設計名称	ふるさとロッジ小豆島建設工事		
図面名称	立面図	図面番号	A－8
縮尺	1:100	日付	

小豆島町

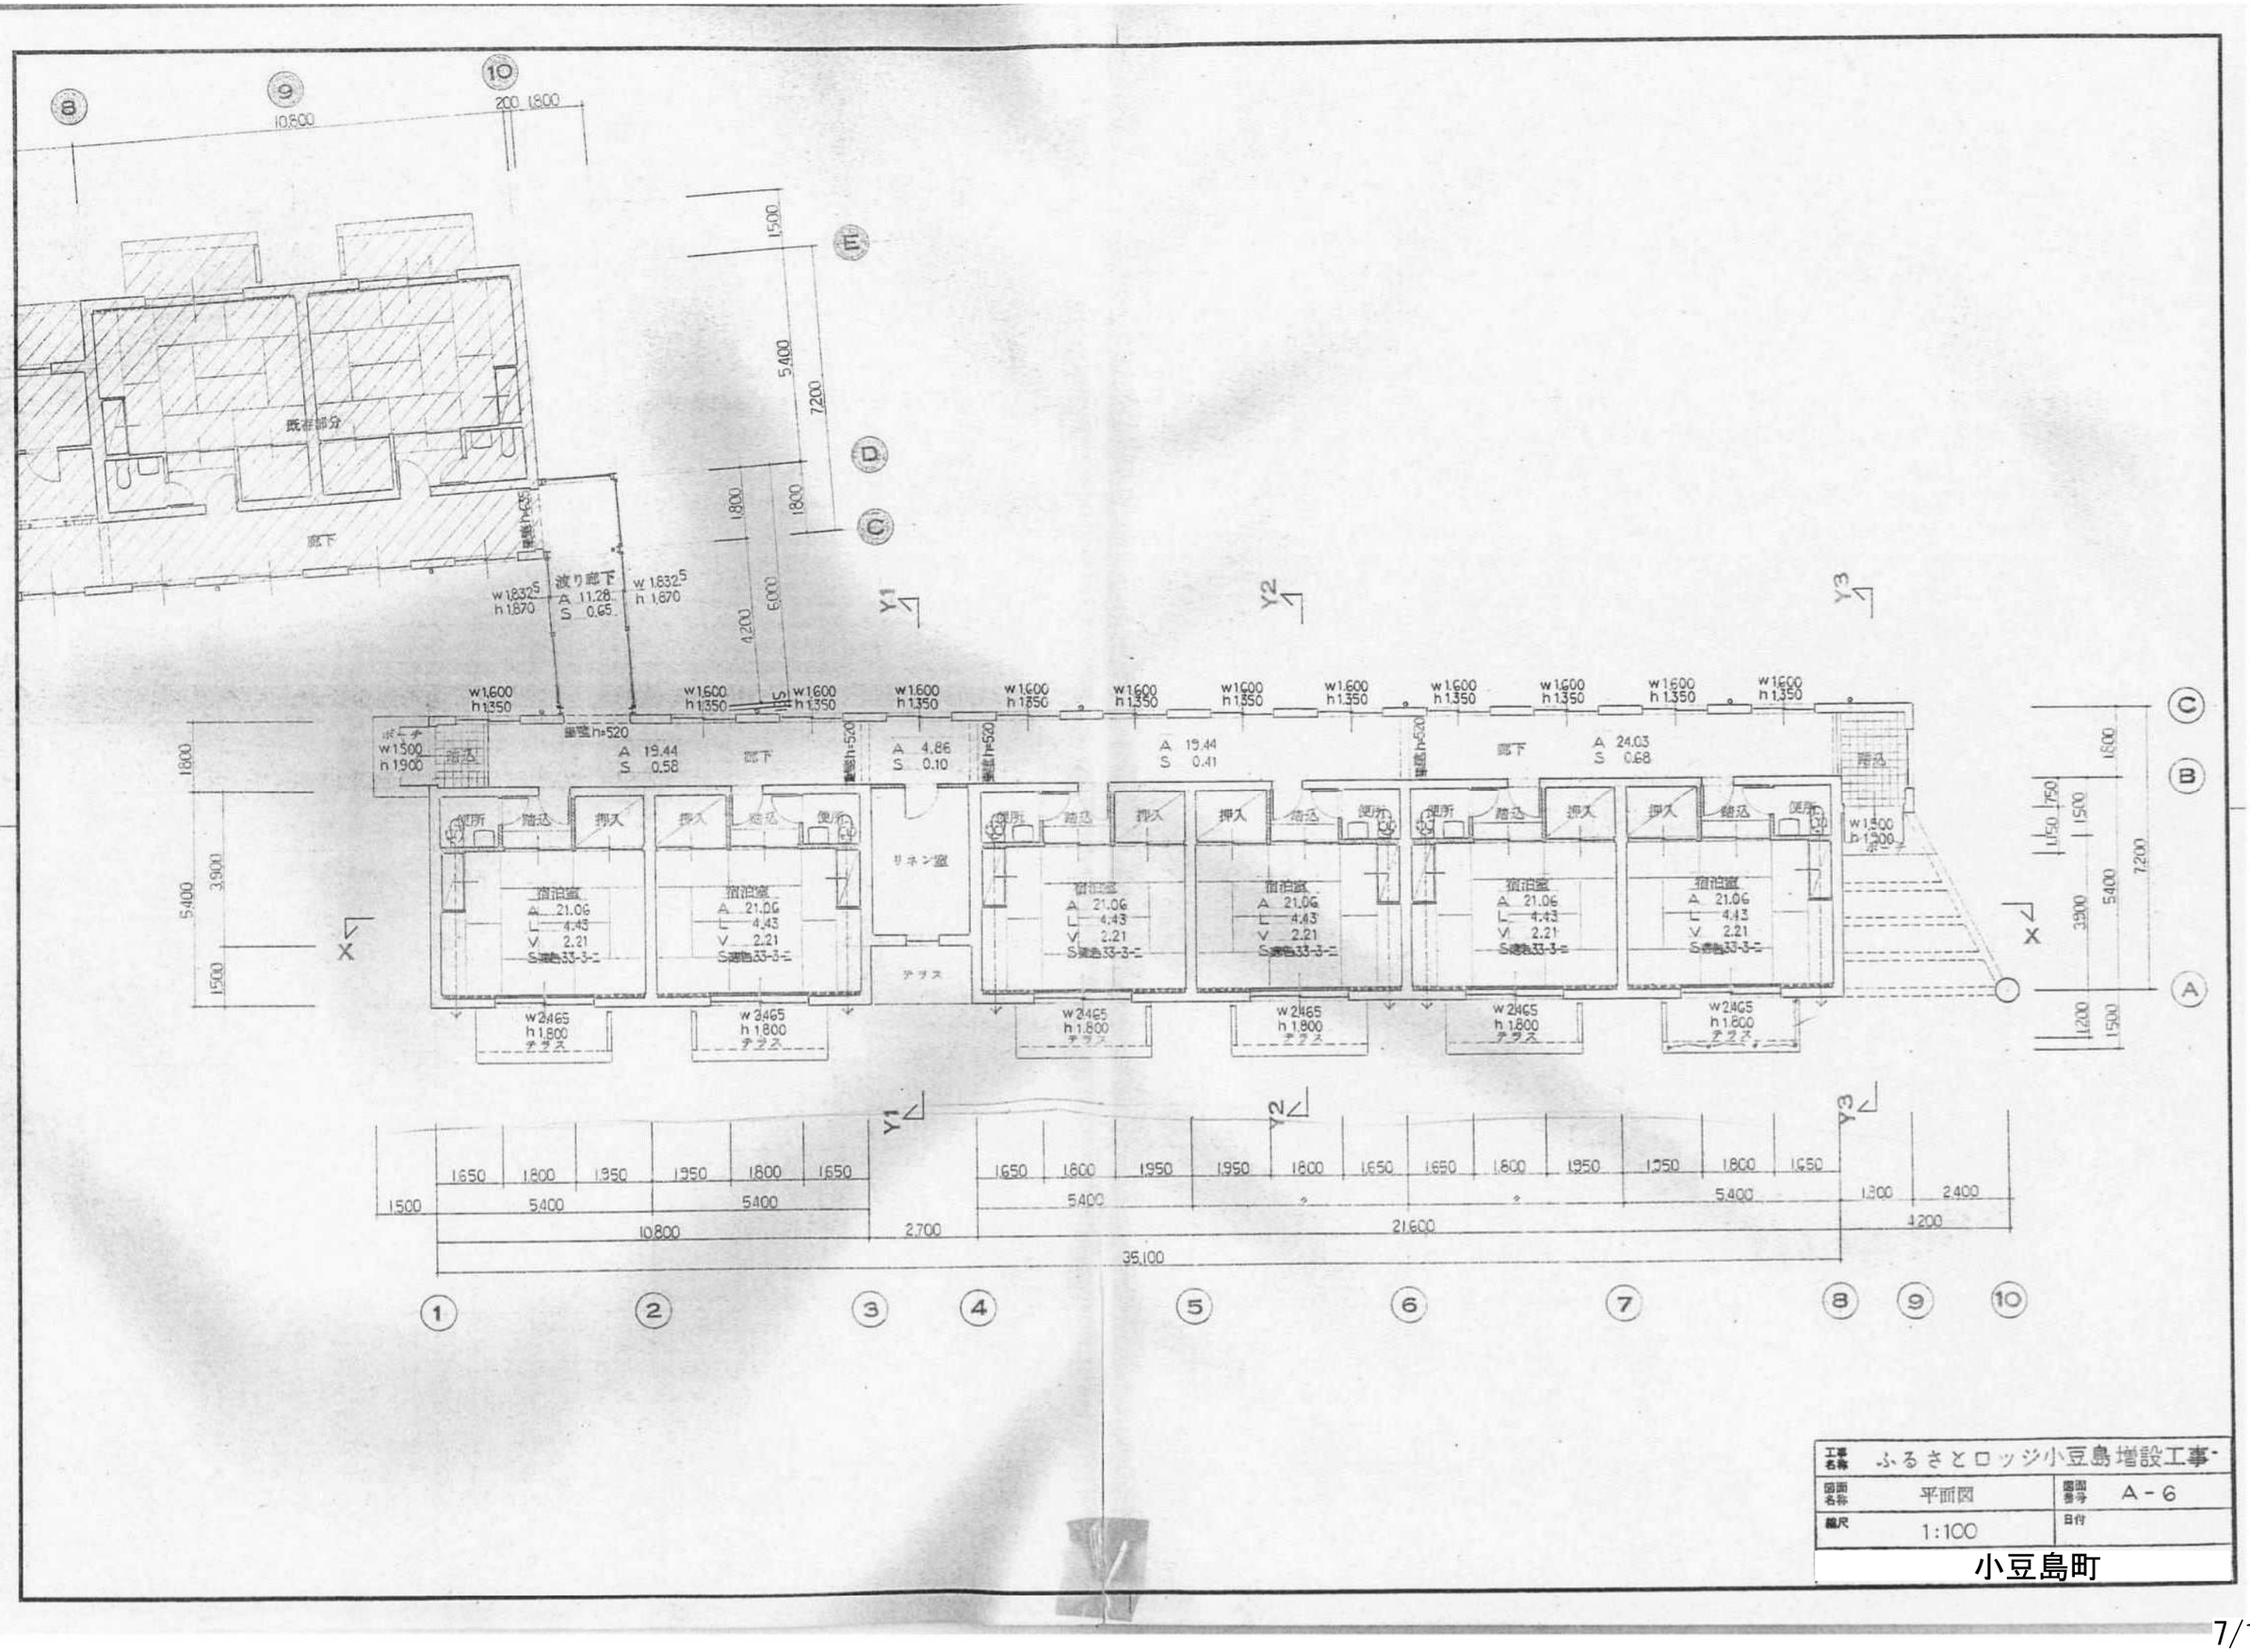

工事名称	ふるさとロッジ小豆島増設工事
図面名称	平面図
図面番号	A－6
縮尺	1:100
日付	

小豆島町

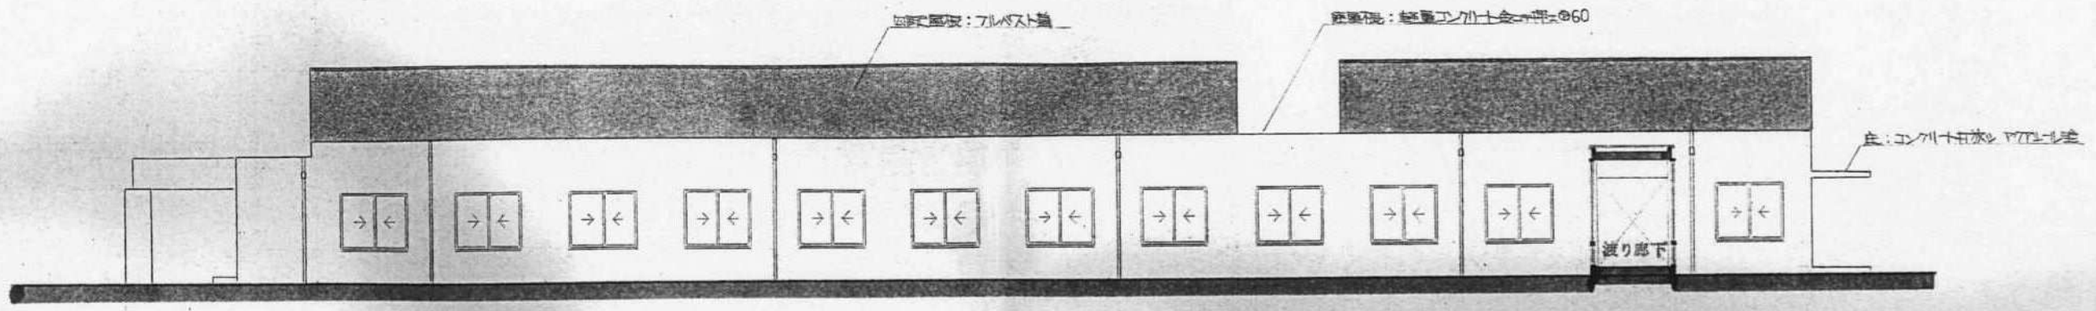

東立面図

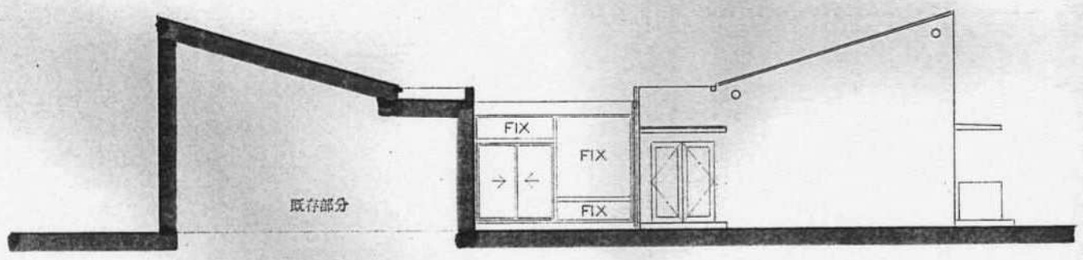

北立面図

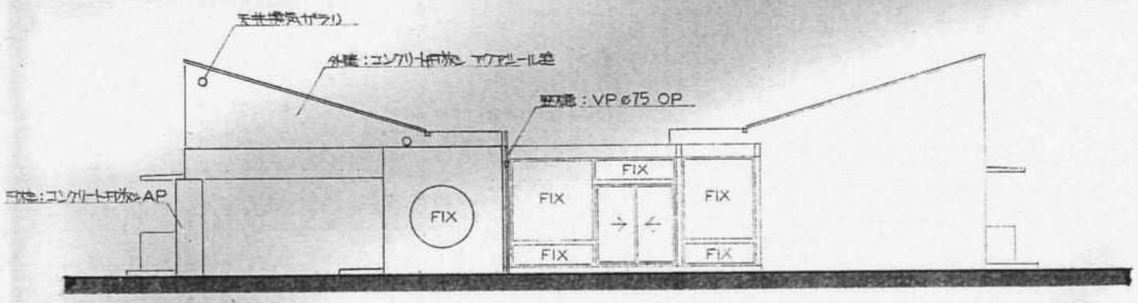

南立面図

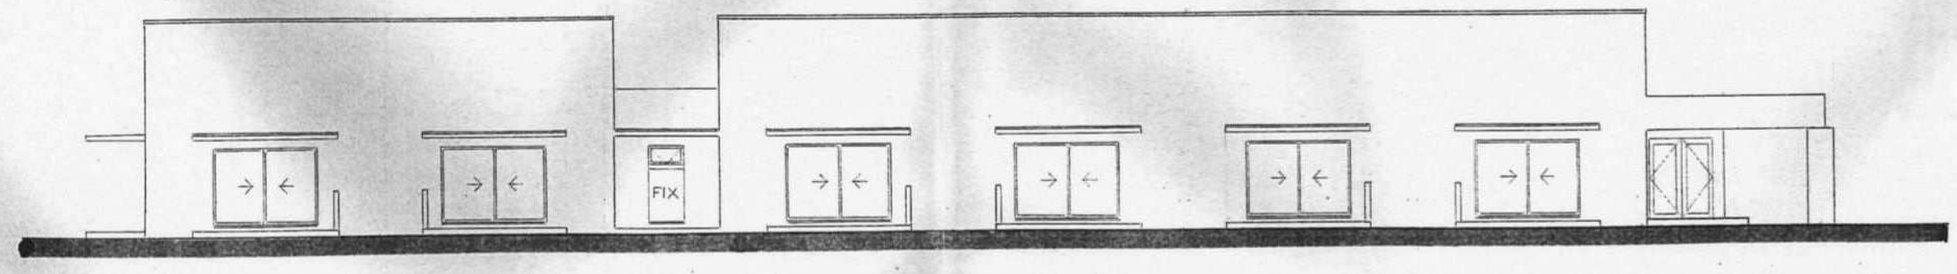

西立面図

工事名称	ふるさとロッジ小豆島増設工事		
図面名称	立面図	図面番号	A－7
縮尺	1:100	日付	

小豆島町

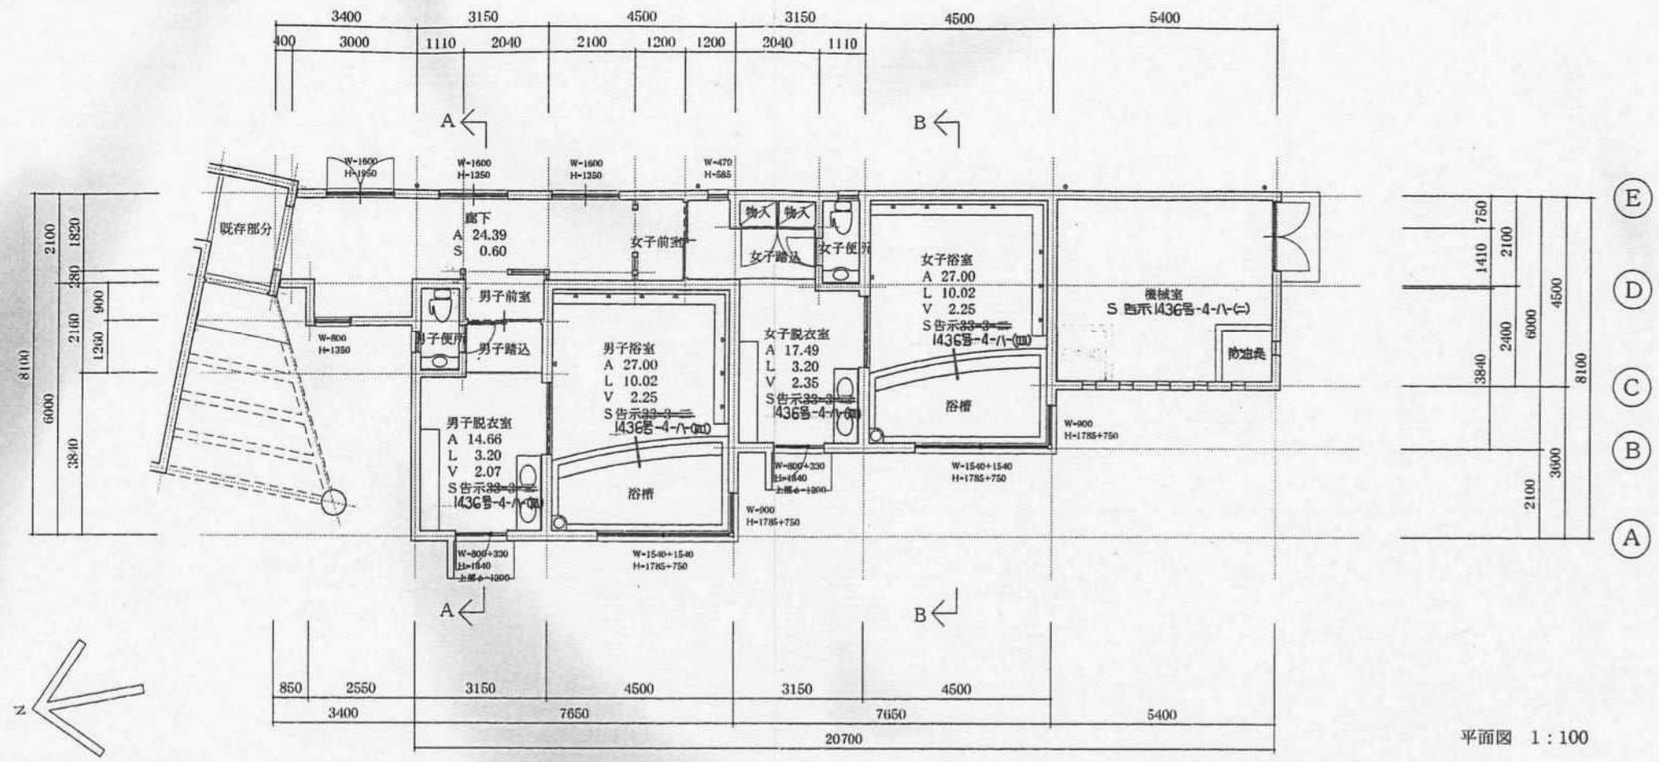

平面図 1：100

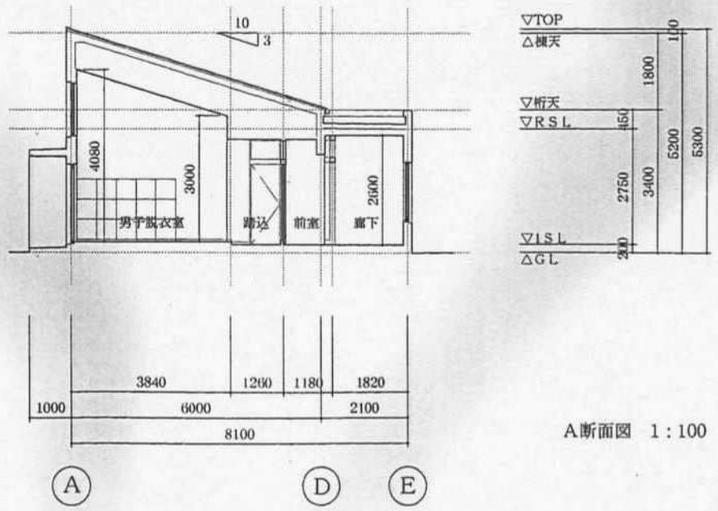

A断面図 1：100

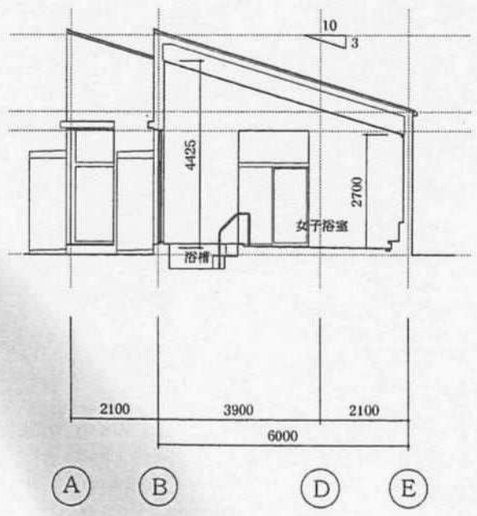



B断面図 1：100

小豆島町	工事名称 ふるさとﾛｯｼﾞ浴室増築工事	縮尺 1：100	図面番号 A-07
	図面名称 平面図、断面図	日付	

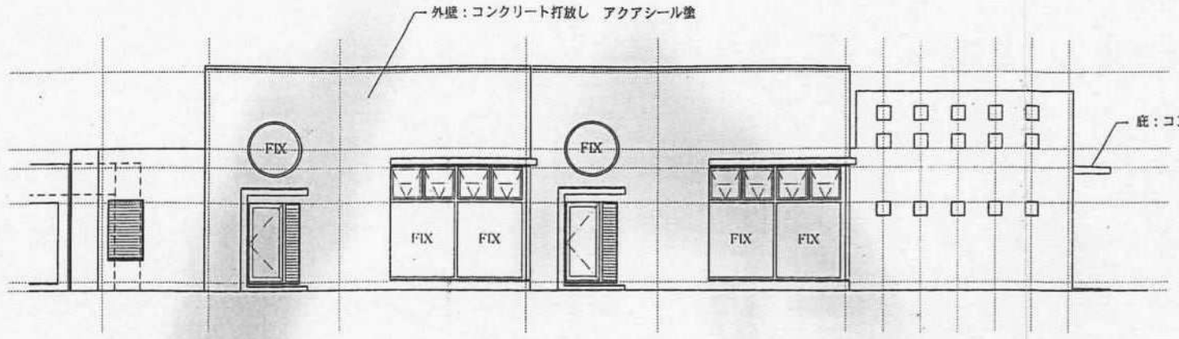

西立面図　1：100

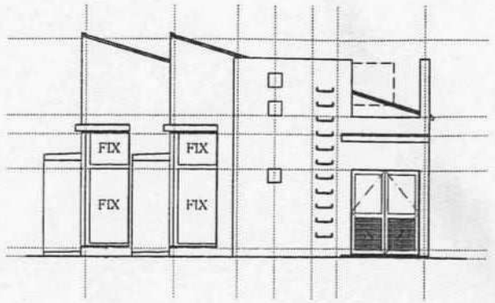

南立面図　1：100

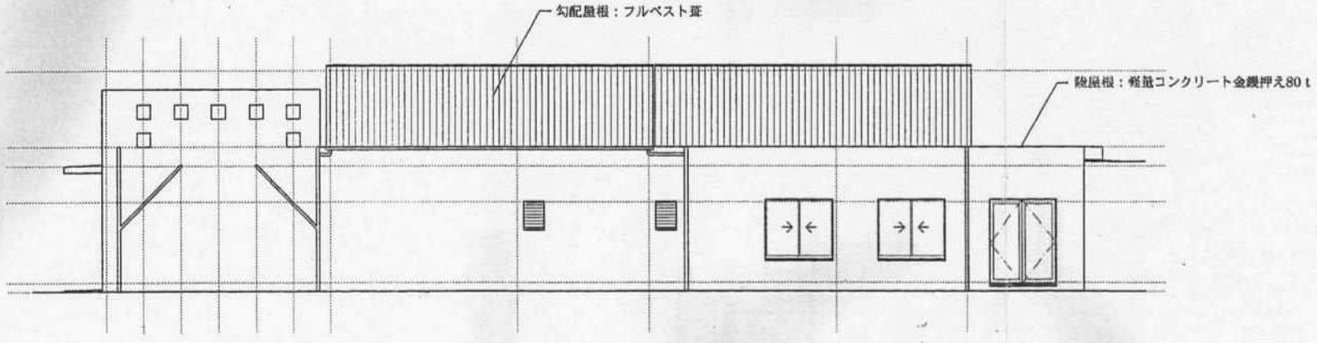

東立面図　1：100

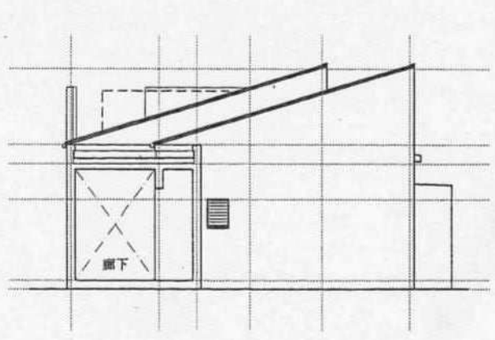

北立面図　1：100

小豆島町	工事名称 ふるさとﾛｯｼﾞ浴室増築工事	縮尺 1：100	図面番号 A-08
	図面名称 立面図	日付	

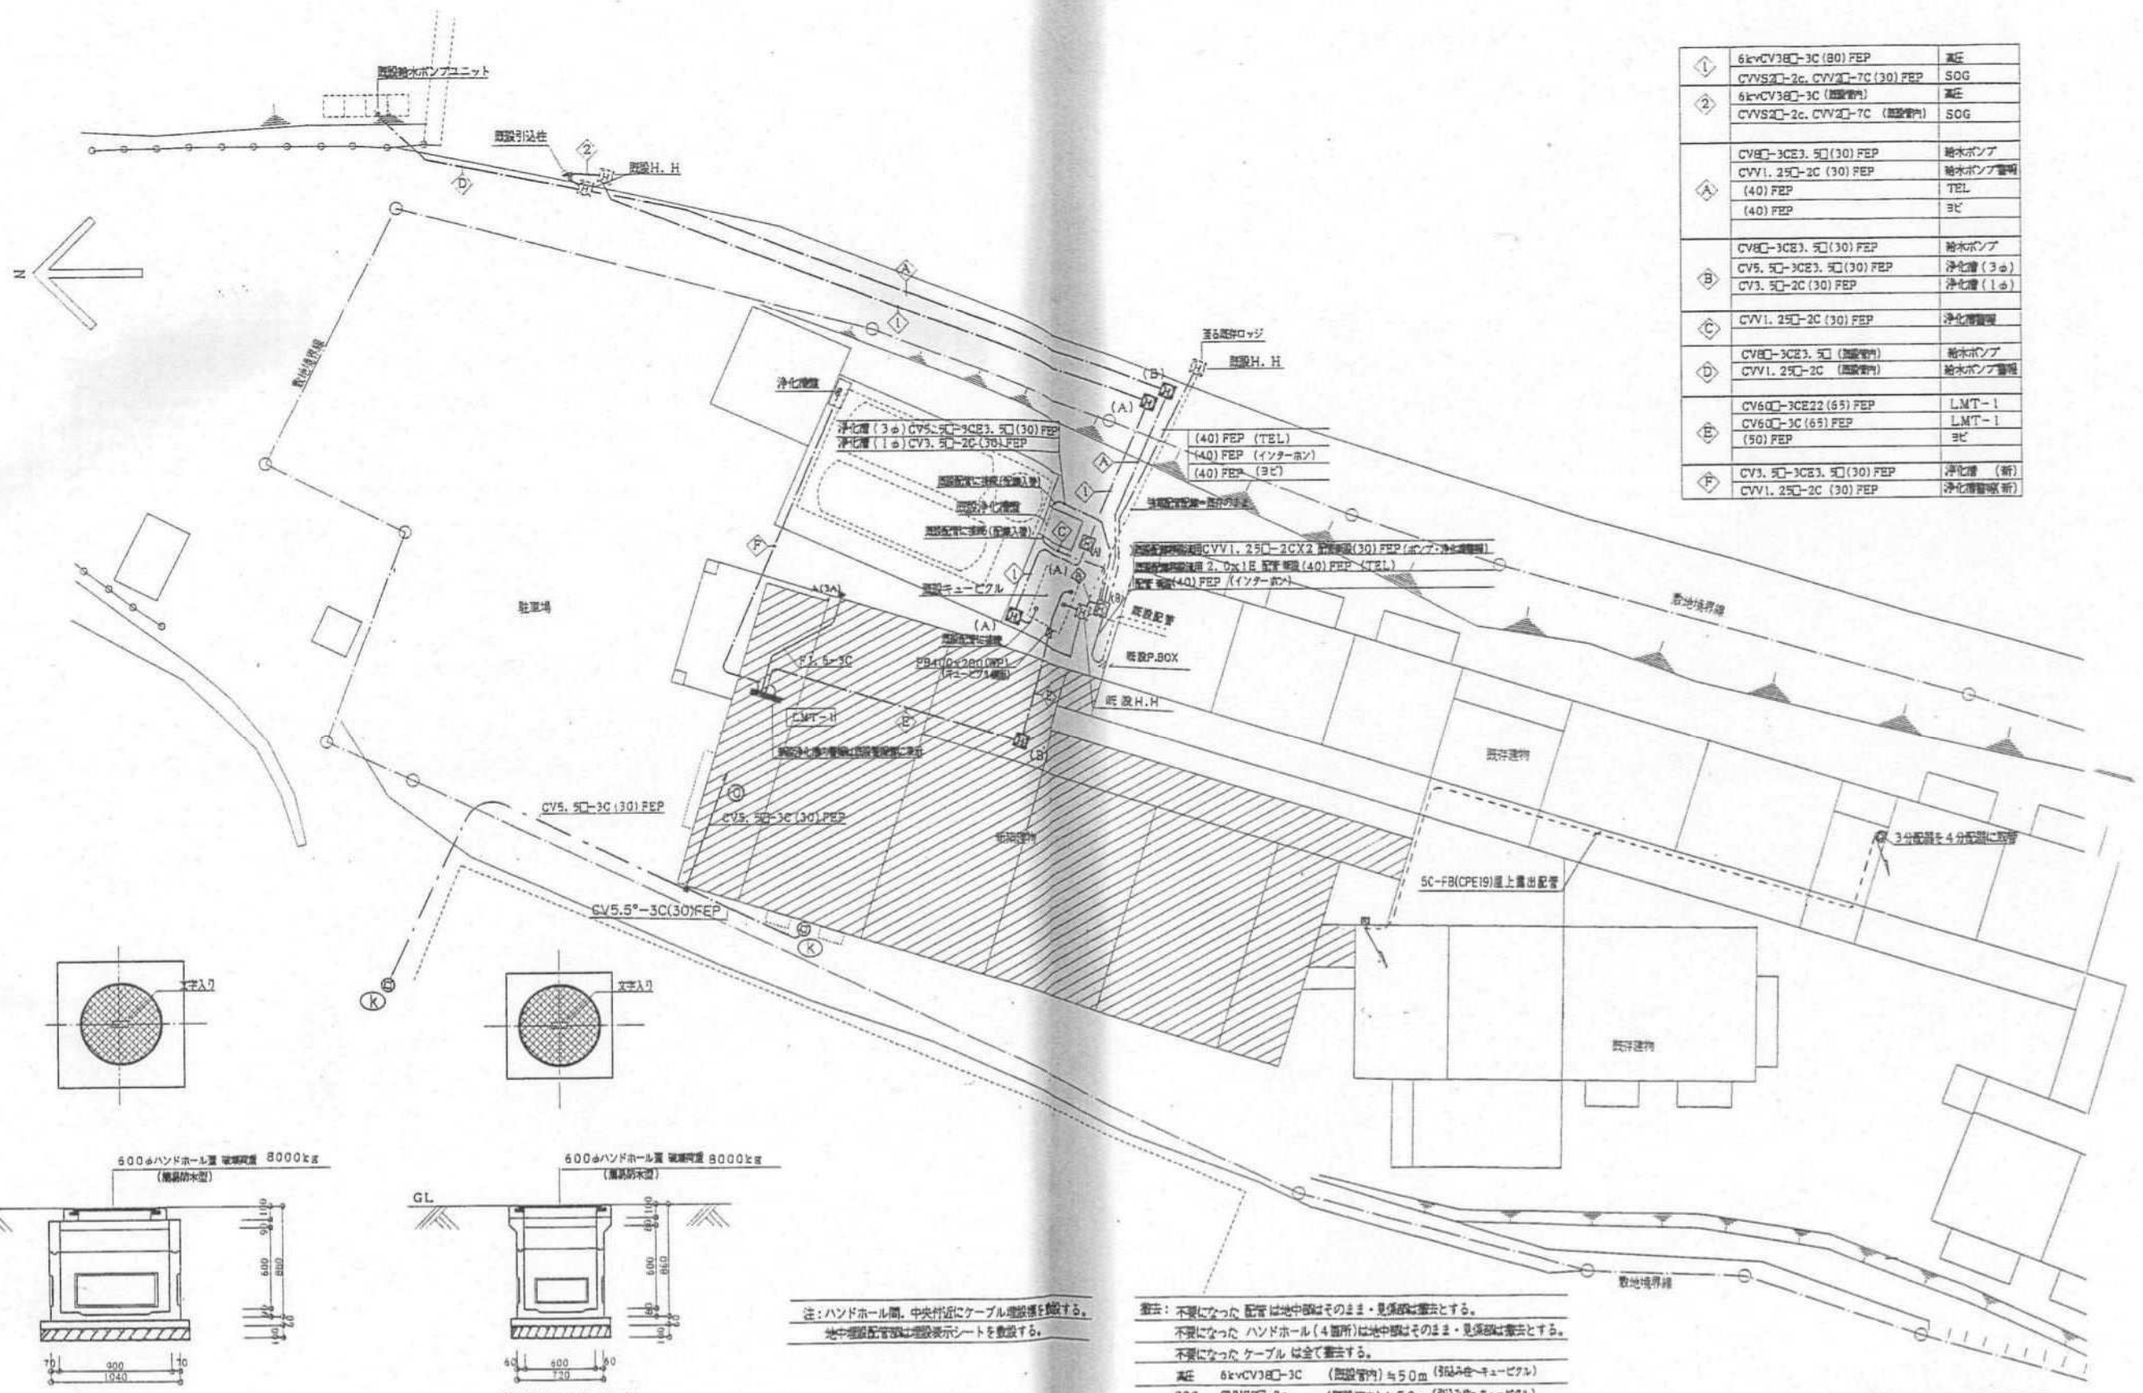

①	6kvCV38□-3C (80) FEP	高圧
	CVVS2□-2c, CVV2□-7C (30) FEP	SOG
②	6kvCV38□-3C (既設管内)	高圧
	CVVS2□-2c, CVV2□-7C (既設管内)	SOG
Ⓐ	CV8□-3CE3.5□(30) FEP	給水ポンプ
	CVV1.25□-2C (30) FEP	給水ポンプ警報
	(40) FEP	TEL
	(40) FEP	ヨビ
Ⓑ	CV8□-3CE3.5□(30) FEP	給水ポンプ
	CV5.5□-3CE3.5□(30) FEP	浄化槽（3φ）
	CV3.5□-2C (30) FEP	浄化槽（1φ）
Ⓒ	CVV1.25□-2C (30) FEP	浄化槽警報
Ⓓ	CV8□-3CE3.5□ (既設管内)	給水ポンプ
	CVV1.25□-2C (既設管内)	給水ポンプ警報
Ⓔ	CV60□-3CE22 (65) FEP	L.MT-1
	CV60□-3C (65) FEP	L.MT-1
	(50) FEP	ヨビ
Ⓕ	CV3.5□-3CE3.5□(30) FEP	浄化槽 (新)
	CVV1.25□-2C (30) FEP	浄化槽警報(新)

注：ハンドホール間、中央付近にケーブル埋設標を設置する。
地中埋設配管部は埋設表示シートを敷設する。

撤去： 不要になった 配管 は地中部はそのまま・見張部は撤去とする。
不要になった ハンドホール（4箇所）は地中部はそのまま・見張部は撤去とする。
不要になった ケーブル は全て撤去する。

高圧	6kvCV38□-3C	(既設管内)	約50m (引込み柱～キュービクル)
SOG	CVVS2□-2c	(既設管内)	約50m (引込み柱～キュービクル)
SOG	CVVS2□-7C	(既設管内)	約50m (引込み柱～キュービクル)
ポンプ電源	CV8□-3CE3.5□	(既設管内)	約60m (給水ポンプ～キュービクル)
ポンプ警報	CVV1.25□-2C	(既設管内)	約60m (給水ポンプ～既存建物)

竣工図

小豆島町	工事名称 交流センター建築工事	縮尺 1:200	図面番号 E-2
	図面名称 電気設備図 配置図（1）	日付	

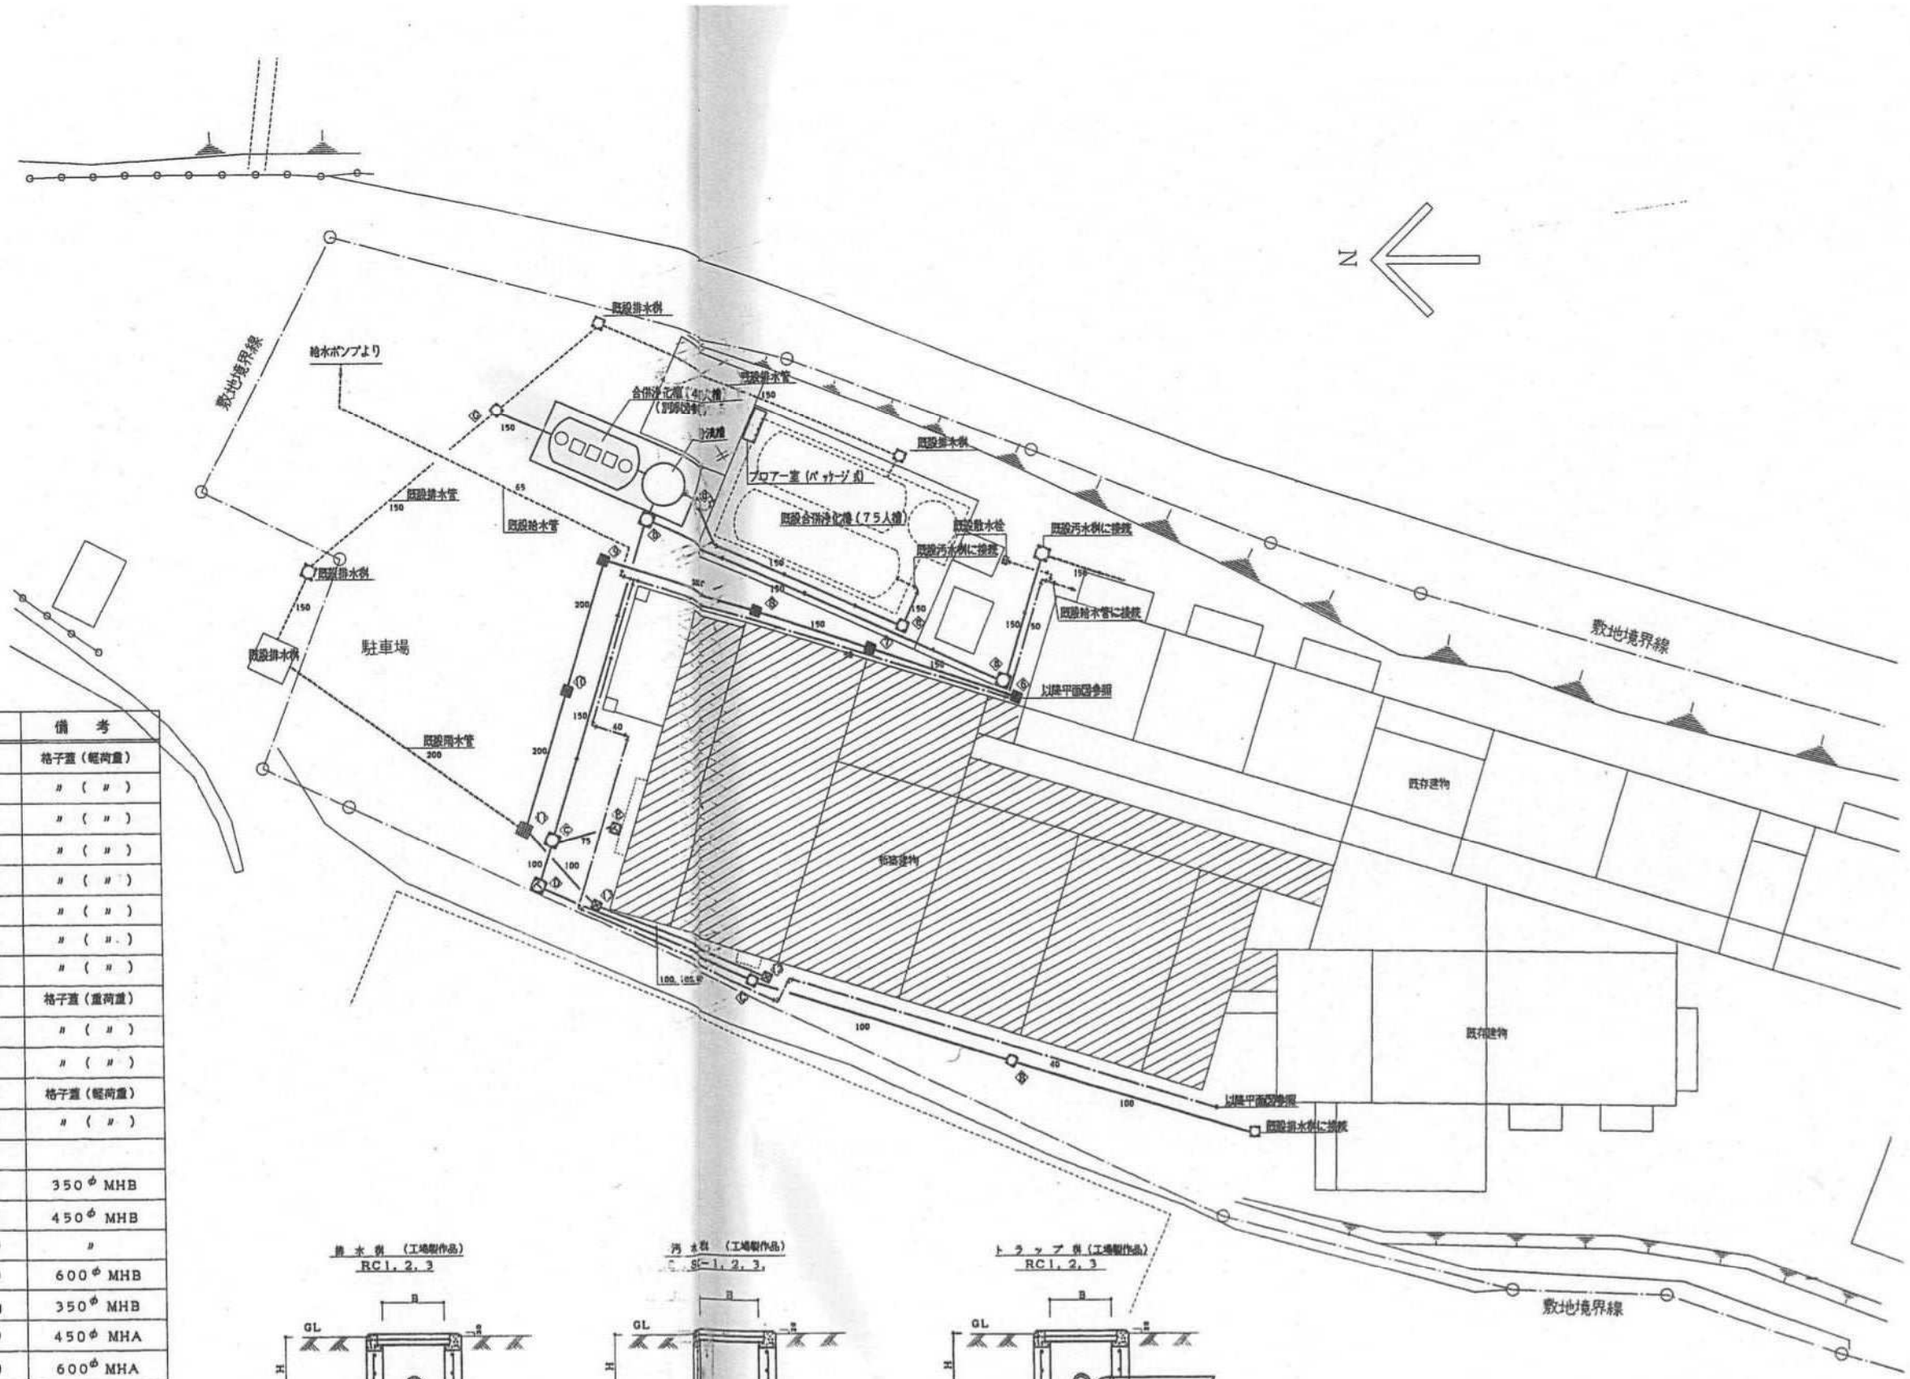

桝リスト

記号	名称	標準図記号	寸法 B	管底 H	備考
①	雨水桝	RC-1	350×350	-200	格子蓋（軽荷重）
②	〃	RC-1	350×350	-240	〃（〃）
③	〃	RC-1	350×350	-300	〃（〃）
④	〃	RC-1	350×350	-350	〃（〃）
⑤	〃	RC-1	350×350	-400	〃（〃）
⑥	〃	RC-1	350×350	-450	〃（〃）
⑦	〃	RC-2	450×450	-510	〃（〃）
⑧	〃	RC-2	450×450	-560	〃（〃）
⑨	〃	RC-3	600×600	-620	格子蓋（重荷重）
⑩	〃	RC-3	600×600	-670	〃（〃）
⑪	〃	RC-3	600×600	-730	〃（〃）
⑫	〃	RC-1	350×350	-300	格子蓋（軽荷重）
⑬	〃	RC-1	350×350	-370	〃（〃）
Ⓐ	排水桝	RC-1	350×350	-300	350φ MHB
Ⓑ	〃	RC-2	450×450	-480	450φ MHB
Ⓒ	〃	RC-2	450×450	-570	〃
Ⓓ	トラップ桝	RC-3	600×600	-650	600φ MHB
Ⓔ	〃	RC-1	350×350	-300	350φ MHB
Ⓕ	排水桝	RC-2	450×450	-500	450φ MHA
Ⓖ	〃	RC-3	600×600	-650	600φ MHA
ⓐ	汚水桝	SC-3	600×600	-890	600φ MHB
ⓑ	〃	SC-3	600×600	-1010	600φ MHA
ⓒ	〃	SC-3	600×600	-680	〃
ⓓ	〃	SC-2	450×450	-500	450φ MHA
ⓔ	〃	SC-2	450×450	-600	〃

排水桝（工場製作品）
RC1, 2, 3



記号	T	t	t'
RC-1	100	100	100
RC-2	100	120	100
RC-3	120	120	100

汚水桝（工場製作品）
SC-1, 2, 3,



記号	T	t	t'
SC-1	100	100	100
SC-2	100	120	100
SC-3	120	120	100

トラップ桝（工場製作品）
RC1, 2, 3



記号	T	t	t'
RC-1	100	100	100
RC-2	100	120	100
RC-3	120	120	100

竣工図

小豆島町

工事名称	交流センター建築工事
図面名	機械設備図　配置図
縮尺	1:200
日付	
図面番号	W-2